

ООО "ШТИЛЬ ЭНЕРГО"




Производство источников бесперебойного питания
и стабилизаторов переменного напряжения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ШТИЛЬ ЭНЕРГО»

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ШТИЛЬ

STR1101SL STR1102SL STR1103SL

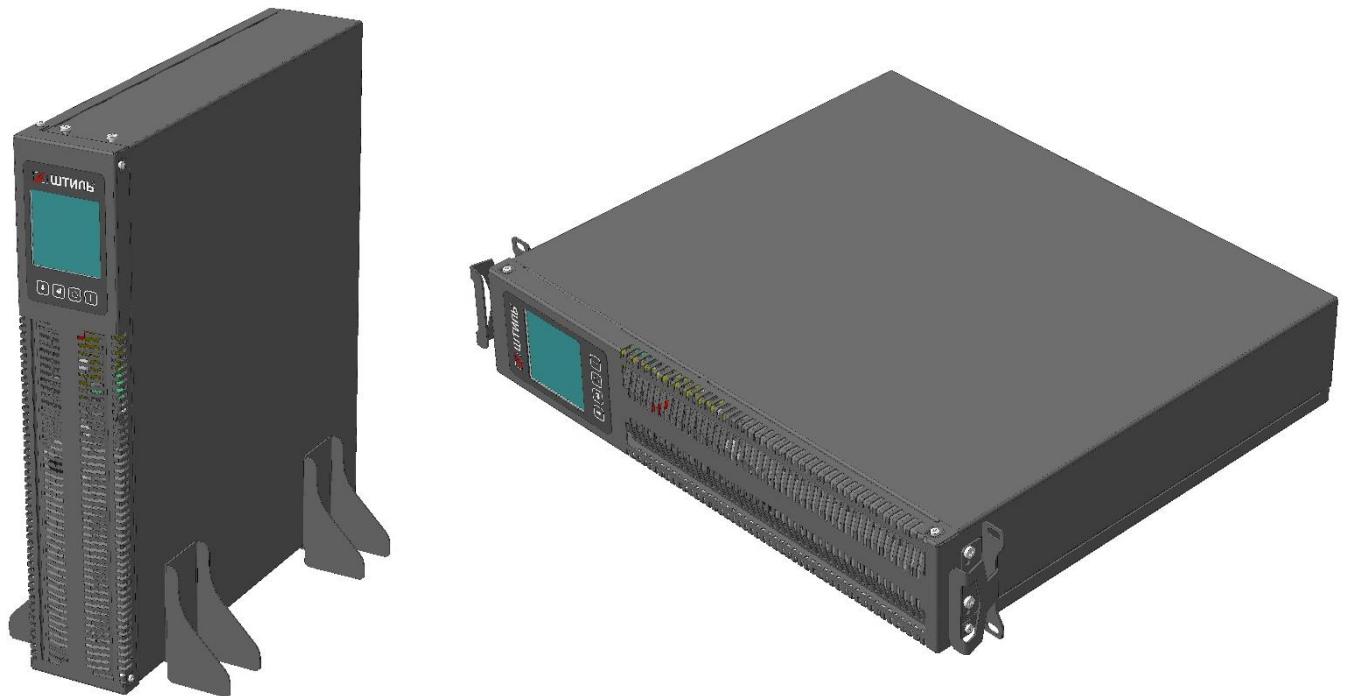

EAC

Тула, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА..... | 6 |
| 1.1 Описание и работа изделия..... | 6 |
| 1.2 Технические характеристики | 8 |
| 1.3 Устройство и работа | 18 |
| 1.4 Маркировка и пломбирование..... | 26 |
| 1.5 Упаковка | 26 |
| 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 26 |
| 2.1 Подготовка изделия к использованию по назначению..... | 26 |
| 2.2 Порядок подключения изделия | 28 |
| 2.3 Включение и запуск ИБП | 29 |
| 2.4 Использование изделия..... | 29 |
| 2.5 Возможные неисправности..... | 31 |
| 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 33 |
| 3.1 Общие указания | 33 |
| 3.2 Меры безопасности | 33 |
| 3.3 Порядок технического обслуживания изделия | 33 |
| 3.4 Проверка работоспособности изделия | 33 |
| 3.5 Порядок замены аккумуляторных батарей | 34 |
| 4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 35 |
| 5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 35 |
| 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 36 |
| 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ | 37 |
| 8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ | 37 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ | 38 |
| A1 Технические характеристики..... | 38 |
| A2 Ввод в эксплуатацию..... | 38 |
| A3 Разряд | 39 |
| A4 Заряд | 40 |
| A5 Обслуживание батареи | 43 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЖУРНАЛ..... | 44 |

Введение


Настоящий документ представляет собой руководство по эксплуатации (далее также – руководство, РЭ) на источники бесперебойного питания Штиль STR1101SL, STR1102SL, STR1103SL (далее именуемые «ИБП» или «изделие»), предназначенное для ознакомления пользователя с изделием с целью правильной и безопасной его эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В ИЗДЕЛИИ ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, 50 ГЦ!

ВНИМАНИЕ! Изучите и выполняйте все инструкции данного руководства по эксплуатации. Несоблюдение мер безопасности и требований, приведенных в данном руководстве, может привести к повреждению оборудования, серьезным травмам или смертельному исходу.

Вскрытие корпуса ИБП, внесение каких-либо изменений в конструкцию оборудования без специального разрешения завода-изготовителя приводит к прекращению действия гарантийных обязательств.

Структура обозначения ИБП при заказе:

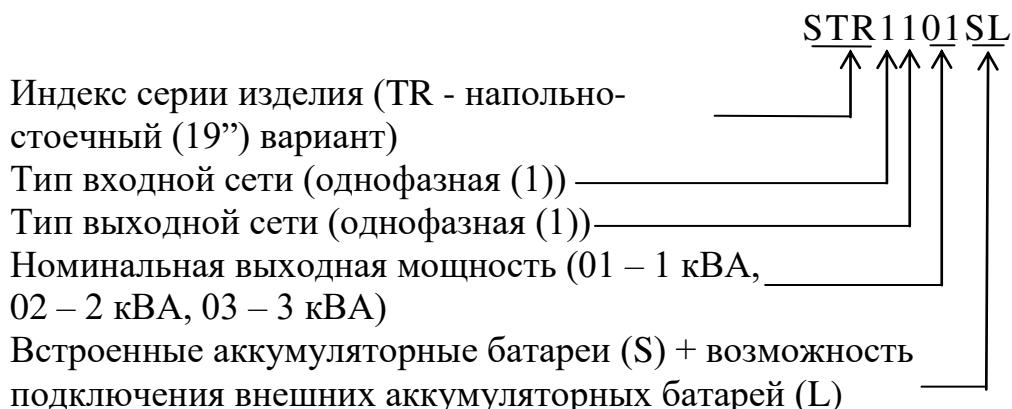

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ИБП, изделие – источник бесперебойного питания.

РЭ, руководство – документ, предназначенный для ознакомления с принципами работы изделия, с целью его правильной и безопасной эксплуатации.

Нагрузка – оборудование и приборы, подключенные к выходу ИБП.

АБ, батареи – аккумуляторная батарея или группа аккумуляторных батарей. Автономные источники питания, обеспечивающие работу нагрузки при отсутствии сети переменного тока. Длительность автономной работы нагрузки зависит от емкости подключенных к ИБП АБ.

ЖК-дисплей, дисплей, экран – жидкокристаллический дисплей, предназначенный отображения визуальной информации о состоянии ИБП.

СВД, светодиоды – светодиодная индикации.

Байпас – значение №1: составная часть изделия; значение № 2: режим работы, при котором нагрузка, подключенная к изделию, питается напрямую от входной сети переменного напряжения.

Инвертор – составная часть изделия, внутренний преобразователь, обеспечивающий питание нагрузки, подключенной к ИБП, стабилизированным напряжением переменного тока «чистой» синусоидальной формы.

Выпрямитель – составная часть изделия, обеспечивающая преобразование напряжения входной сети переменного тока для последующей работы инвертора.

DC/DC- преобразователь, DC/DC – составная часть изделия, обеспечивающая преобразование напряжения АБ для последующей работы инвертора.

Зарядное устройство, ЗУ – внутренний или внешний блок, осуществляющий заряд аккумуляторных батарей, подключенных к изделию.

Нормальный (штатный) режим работы ИБП – режим работы ИБП от инвертора (online).

Режим Standby – пассивный режим работы ИБП. Контроллер ИБП включен, поддерживается связь по внешним протоколам, выход ИБП отключен.

ЭКО – режим – питание нагрузки преимущественно от сети (если напряжение сети в заданном диапазоне), при этом инвертор готов к быстрому включению.

ЕРО – вход для дистанционного управления включением и выключением ИБП.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед подключением изделия к сети:

- внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его на весь период эксплуатации;

- проверьте комплектность изделия и убедитесь, что разъемы и корпус изделия не имеют повреждений.

2. Подключение изделия к сети желательно осуществлять через евровозетку с заземлением.

3. Изделие устанавливается строго вертикально (при использовании модификаций ST) или горизонтально в стойку (при использовании модификаций SR), в отдалении от нагревательных приборов.

4. При установке изделия следите, чтобы вентиляционные отверстия были открыты, и в них ничего не попадало. Не накрывайте корпус ИБП (ни полностью, ни частично) и не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия.

5. Чтобы не повредить нагрузку и разъемы ИБП, не отключайте нагрузку, дергая за провода. Аккуратно держите вилку, извлекая её из розетки.

6. Не вскрывайте ИБП и не прикасайтесь руками или металлическими предметами к разъемам изделия, даже после выключения ИБП.

7. Желательно не соприкасаться с корпусом ИБП во время его работы.

8. Ремонт изделия осуществляется только в специализированных сервисных центрах.

9. Аккумуляторные батареи, используемые в изделии, после выхода из строя подлежат обязательной утилизации. Ни в коем случае не выкидывайте их.

10. Обращайте внимание на индикацию ИБП, аварийную сигнализации и необычные звуки при работе изделия.

11. Не подключайте к ИБП нагрузку с большей заявленной мощностью, чем указано в технических характеристиках изделия и/или на паспортной табличке.

12. Не храните и не используйте устройство в следующих условиях:

- в помещениях, содержащих воспламеняющиеся газы, коррозионные реагенты;

- в запыленных и сильно запыленных помещениях;

- в местах с повышенной или пониженной температурой (свыше 40°C или ниже 0°C) или с чрезмерной влажностью (более 90%);

- под воздействием прямых солнечных лучей или вблизи отопительных приборов;

- под воздействием вибрации.

13. В случае возгорания в непосредственной близости от ИБП пользуйтесь порошковыми огнетушителями. При использовании жидкостных огнетушителей существует опасность поражения электрическим током.

Если изделие вышло из строя, появились громкие звуки или сработала аварийная сигнализация, выключите изделие, отсоедините изделие от сети и свяжитесь с сервисным центром или заводом-изготовителем.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа изделия

Изделие предназначено для осуществления бесперебойного электропитания широкого класса приборов переменным напряжением ~220 В 50 Гц.

Электропитание изделия осуществляется от однофазной сети переменного тока ~ 220 В 50 Гц.

Комплектность изделия приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Комплектность изделия

| | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|--|-----------------|
| 1 | ИБП Штиль (отметить нужную модель) <input type="checkbox"/> STR1101SL <input type="checkbox"/> STR1102SL <input type="checkbox"/> STR1103SL | 1 |
| | Базовый комплект кабелей, в составе: | |
| | - кабель питания (<i>тип входного и выходного соединений: «Schuko-C13»</i>), длиной 1,5 м; | 1 ¹⁾ |
| | - кабель питания (<i>тип входного и выходного соединений: «Schuko-C19»</i>), длиной 1,8 м; | 1 ²⁾ |
| | - кабель для подключения нагрузки с разъемами «C14-C13», длиной 1,5 м; | 1 |
| 2 | Упор для вертикальной установки | 2 |
| 3 | Кронштейн для горизонтального крепления Винт с потайной головкой M5x8 | 2 4 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5 | Упаковка | 1 |
| Поставляется по дополнительному заказу | | |
| 1 | Плата расширения интерфейсов Штиль IC-RS232/Dry Contacts ^{*)} кабель интерфейсный RS232 ³⁾ | 1 1 |
| 2 | Плата расширения интерфейсов Штиль IC-SNMP/WEB ^{*)} Кабель USB ⁴⁾ | 1 1 |
| 3 | Плата расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/ Dry Contacts ⁵⁾ | 1 |

Таблица 1.1 – Комплектность изделия (продолжение)

| Наименование | | Кол-во, шт. |
|--|---|-------------|
| 4 | Комплект для монтажа изделия в стойку | 1 |
| 5 | Комплект для монтажа изделия в настольно/напольном варианте | 1 |
| 1) – для ИБП Штиль STR1101SL; производитель оставляет за собой право комплектовать изделие кабелем любого цвета; 2) – для ИБП Штиль STR1102SL, STR1103SL; производитель оставляет за собой право комплектовать изделие кабелем любого цвета; 3) – поставляется совместно с платой Штиль IC-RS232/Dry Contacts; 4) – поставляется совместно с платой Штиль IC-SNMP/WEB; 5) – устанавливается только при наличии платы Штиль IC-SNMP/WEB; *) – совместная установка плат IC-RS232/Dry Contacts и IC-SNMP/WEB в одном изделии не допускается | | |

Изделие обеспечивает:

- круглосуточный непрерывный режим работы;
- автоматический переход на режим работы от аккумуляторной батареи при пропадании сетевого напряжения;
- автоматический переход на режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения;
- защиту нагрузки от короткого замыкания;
- автоматический заряд/подзаряд аккумуляторной батареи в буферном режиме;
- отключение аккумуляторной батареи при ее разряде на 80...85% (защита от «глубокого» разряда).

1.2 Технические характеристики

Основные характеристики изделия приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Технические характеристики изделий

| Наименование характеристик | Значение характеристик | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Модель | STR1101SL | STR1102SL | STR1103SL |
| Выходная мощность, кВА/кВт | 1/0,9 | 2/1,8 | 3/2,7 |
| Топология | on-line (с двойным преобразованием) | | |
| Исполнение | стоечное (Rack) / напольное (Tower) | | |
| Тип ключей | IGBT-транзисторы | | |
| Входные характеристики | | | |
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) | | |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 | | |
| Диапазон входного напряжения, В | 175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50% | | |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-295 | | |
| Диапазон входного напряжения для ECO режима, В | настраивается пользователем в диапазоне $\pm 25\%$ с шагом 5%, по умолчанию: $\pm 20\%$ | | |
| Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | настраивается пользователем в диапазоне $\pm 25\%$ с шагом 5%, по умолчанию: $\pm 20\%$ | | |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 | | |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 ($50 \pm 10\%$) | | |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | | |
| Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке), А | 7 | 13,5 | 20 |
| Плавный пуск | да | | |

Таблица 1.2 - Технические характеристики изделий (продолжение)

| Наименование характеристик | Значение характеристик | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Модель | STR1101SL | STR1102SL | STR1103SL |
| Выходные характеристики | | | |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | | |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 | | |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) | | |
| Точность поддержания выходного напряжения | $\pm 2\%$ | | |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 | | |
| Точность поддержания выходной частоты, (только в автономном режиме), Гц | 49,9-50,1 ($50 \pm 0,2\%$) | | |
| Максимальный выходной ток, А | 4,5 | 9 | 13,5 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | $< 2,5\%$ при линейной нагрузке, $< 4\%$ при нелинейной нагрузке | | |
| Крест-фактор | 3:1 | | |
| Перегрузочная способность при работе в режиме on-line (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас | | |
| КПД при работе в режиме on-line, % | 95 | | |
| КПД при работе в режиме байпас (или в режиме ECO), % | 99 | | |
| КПД при работе в автономном режиме (питание от АБ), % | 86 | | |
| Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 | | |
| Время переключения в автономный режим из режима ECO или байпас, мс | 7 | | |

Таблица 1.2 - Технические характеристики изделий (продолжение)

| Наименование характеристик | Значение характеристик | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Модель | STR1101SL | STR1102SL | STR1103SL |
| Внутренние АБ | | | |
| Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | | |
| Номинальное напряжение АБ, В | 36 | 72 | 96 |
| Емкость АБ, А*ч | 9 | 5 | 5 |
| Количество аккумуляторных батарей 12 В с емкостью, шт | 3 | 6 | 8 |
| Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 1 | | |
| Холодный старт (запуск в автономном режиме при отсутствии входной сети) | да | | |
| Функционал управления АБ | тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда | | |
| Гарантия на АБ, мес | 12 | | |
| Панель управления и интерфейсы | | | |
| ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы и основных параметров, настройка ИБП, 4 кнопки управления, индикаторы: состояние, сеть, байпас, инвертор, батареи | | |
| Звуковой сигнал | автономный режим (каждые 4с), низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ (каждые 2с), батарея отсоединенна/полностью разряжена/нуждается в замене (каждые 0,5с), перегрузка и неисправность ИБП (непрерывный сигнал) | | |

Таблица 1.2 - Технические характеристики изделий (продолжение)

| Наименование характеристик | Значение характеристик | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------|
| Модель | STR1101SL | STR1102SL | STR1103SL |
| Сухие контакты (дополнительная опция) | 3 шт. - для сигнализации о неисправности ИБП, общей аварии, аварии сети, режиме байпас и глубоком разряде батарей. - Максимальное напряжение - ±26 В; - Максимальное сопротивление во включенном состоянии – 35 Ом; - Максимальный ток – 100 мА | | |
| USB порт + специальное ПО (дополнительные опции) | протокол Штиль | | |
| Ethernet (дополнительные опции) | протоколы HTTP, SNMP, NTP | | |
| RS-485 (дополнительные опции) | протокол Modbus RTU | | |
| Дополнительные программируемые "сухие" контакты (5 выходных, 1 входной) | опция | | |
| Порт аварийного дистанционного отключения ИБП (EPO) | - разъемный клеммник под винт; - сечение провода: 0,08-1,2 мм.кв.; - ток – 30 мА±10%; - максимальное сопротивление внешней цепи для уверенного срабатывания: не более 3 кОм; - напряжение между контактами в разомкнутом состоянии 7В±20 % | | |
| Система дистанционного контроля территориально разнесенных ИБП | опция | | |
| Подключение | | | |
| Входная сеть | IEC-320-C14 | IEC-320-C20 | |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | IEC-320-C13 (3 шт.), EURO F-type с заземлением (1 шт.) | IEC-320-C13 (3 шт.), IEC-320-C19 | |
| Сечение проводов сети, мм^2 не менее | 0,75 | 1,5 | 2,5 |

Таблица 1.2 - Технические характеристики изделий (продолжение)

| Наименование характеристик | Значение характеристик | | |
|--|---|----------------|----------------|
| Модель | STR1101SL | STR1102SL | STR1103SL |
| Сечение проводов выхода, мм ² , не менее | 0,75 | 1,5 | 2,5 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики | | | |
| Диапазон рабочей температуры, °C | от +5 до +40 | | |
| Диапазон температуры хранения, °C | от -40 до +40 | | |
| Тип охлаждения | принудительное | | |
| Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) | | |
| Рабочая высота, м | до 3000 м при 40 °C без ухудшения номинальных характеристик | | |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | < 45 | | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | | |
| Срок службы, лет | 10 | | |
| Наработка на отказ, ч | ≥70000 | | |
| Гарантия, мес | 24 | | |
| Механические характеристики | | | |
| Габариты (Высота x Ширина x Глубина), мм исполнение: | | | |
| - стоечное (rack) | 88(2U)x491x581 | 88(2U)x491x581 | 88(2U)x491x673 |
| - вертикальное (tower) | 461x207x401 | 461x207x582 | 461x207x674 |
| Масса, без учета аккумуляторных батарей, кг | 16 | 20 | 23 |
| Масса, с учетом массы аккумуляторных батарей, установленных на заводе изготовителе, кг | 24 | 35 | 46 |

ИБП имеет графический дисплей, изображение на дисплее автоматически поворачивается в зависимости от способа установки изделия. Габаритные размеры и внешний вид изделия представлены на рисунках 1.1 - 1.3.

Габаритные размеры и внешний вид изделия представлен на рисунках 1.1 - 1.10.


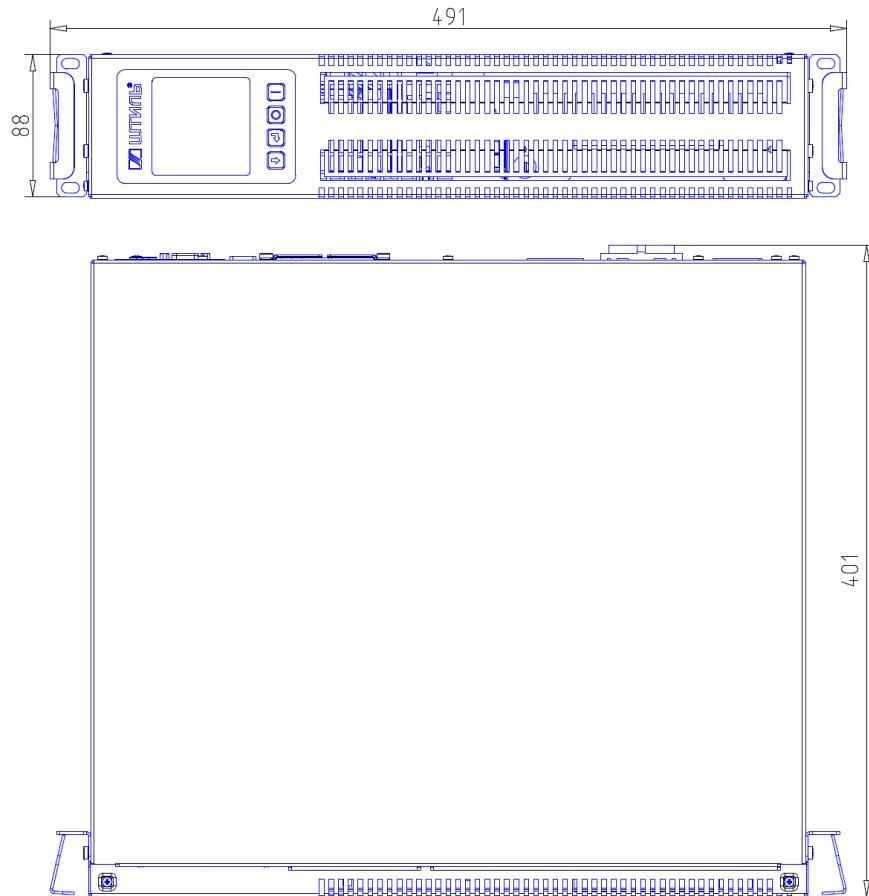


Рисунок 1.1 – Внешний вид ИБП Штиль STR1101SL

Габаритные размеры и внешний вид
(горизонтальная установка в стойку)

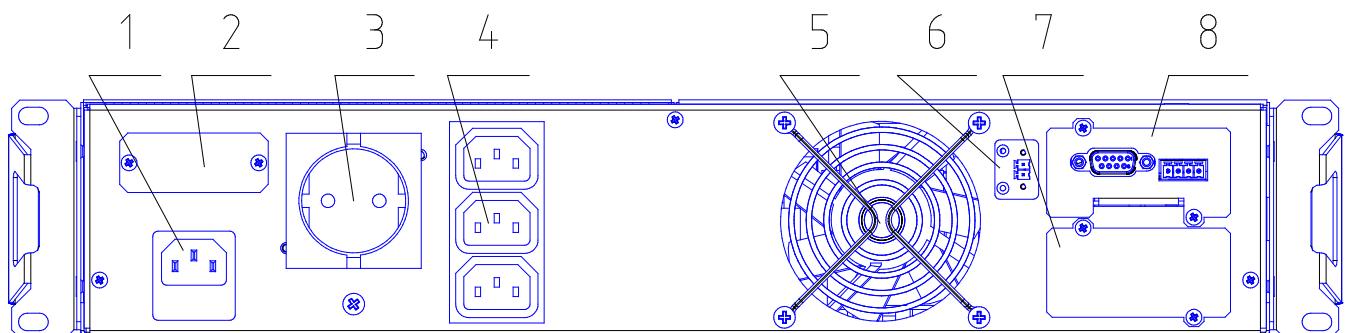

1 – разъем (вилка) для подключения входного переменного напряжения «Вход ~ 220В»
2 – разъем для подключения внешних аккумуляторных батарей
4 –розетки «компьютерные» «Выход ~ 220В»,

3 – розетка «Выход ~ 220В»,
5 – вентилятор,
6 – разъем «EPO»,
7 - кронштейн разъемов (для установки платы расширения),
8 – кронштейн разъемов (показан разъем «RS232+«сухие» контакты»)

Рисунок 1.2 – Внешний вид ИБП Штиль STR1101SL
Вид с тыльной стороны (горизонтальная установка в стойку)


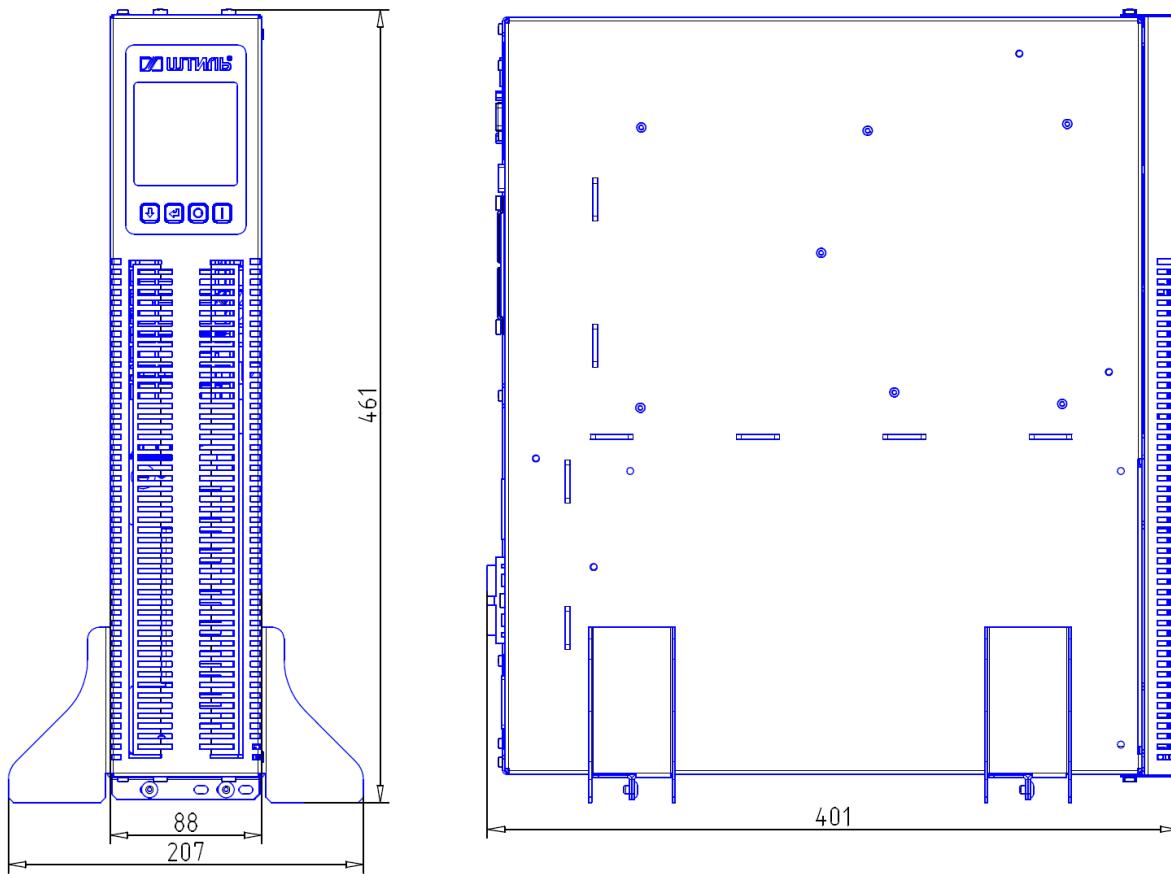


Рисунок 1.3 –ИБП Штиль STR1101SL
Габаритные размеры и внешний вид
(вертикальная напольная установка)

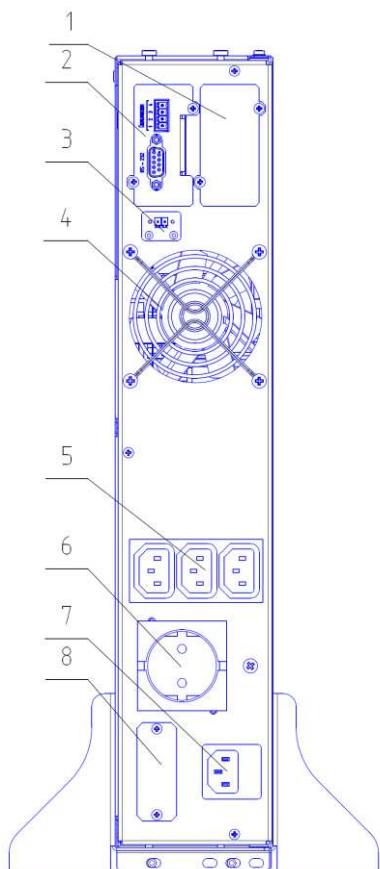

- 1 - кронштейн разъемов (для установки платы расширения),
- 2 - кронштейн разъемов (показан разъем «RS232+«сухие» контакты»),
- 3 - разъем «EPO»,
- 4 - вентилятор,
- 5 - розетки «компьютерные» «Выход ~ 220В»,
- 6 - розетка «Выход ~ 220В»,
- 7 - разъем (вилка) для подключения входного переменного напряжения «Вход ~ 220В»,
- 8 - разъем для подключения внешних аккумуляторных батарей

Рисунок 1.4 –ИБП Штиль STR1101SL
Вид с тыльной стороны
(вертикальная напольная установка)

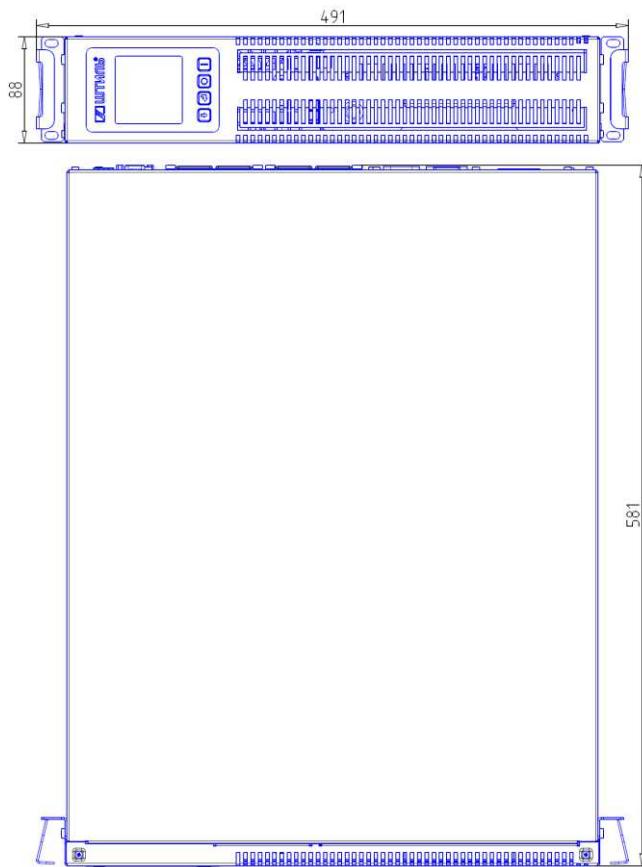


Рисунок 1.5 – Внешний вид ИБП Штиль STR1102SL
Габаритные размеры и внешний вид


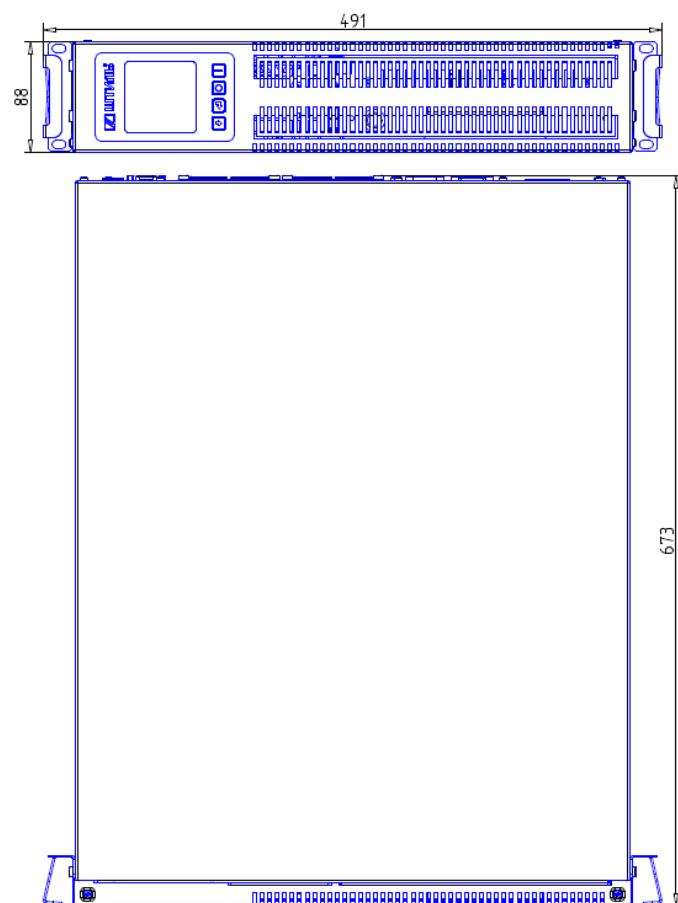


Рисунок 1.6 – Внешний вид ИБП Штиль STR1103SL
Габаритные размеры и внешний вид

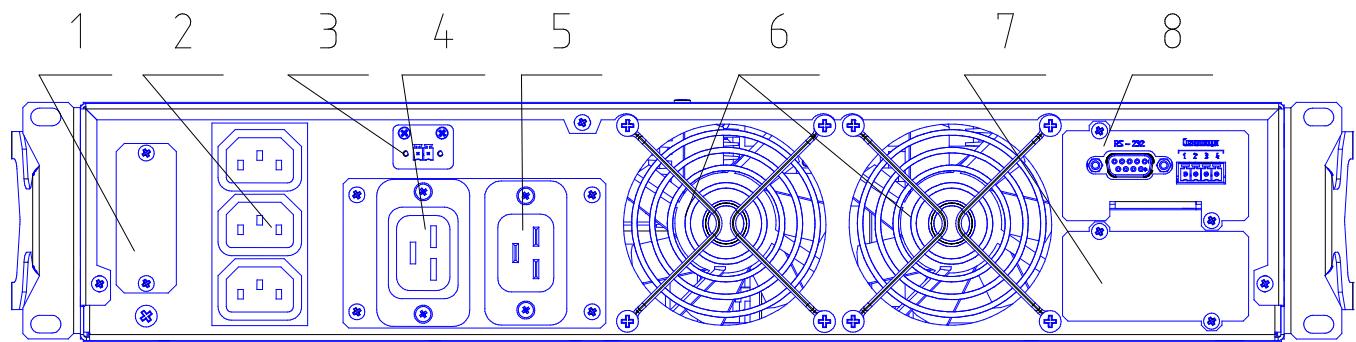

- 1 – разъем для подключения внешних аккумуляторных батарей,
 2 – розетки «компьютерные» «Выход ~220В»,
 3 – разъем «EPO»,
 4 - разъем (розетка) для подключения выходного переменного напряжения «Выход ~ 220В»,
 5 – разъем (вилка) для подключения входного переменного напряжения «Вход ~ 220В»,
 6 – вентилятор,
 7 – кронштейн разъемов (для установки платы расширения),
 8 – кронштейн разъемов (показан разъем «RS232+«сухие» контакты»)

Рисунок 1.7 – Внешний вид ИБП Штиль STR1102SL, STR1103SL
 Вид с тыльной стороны

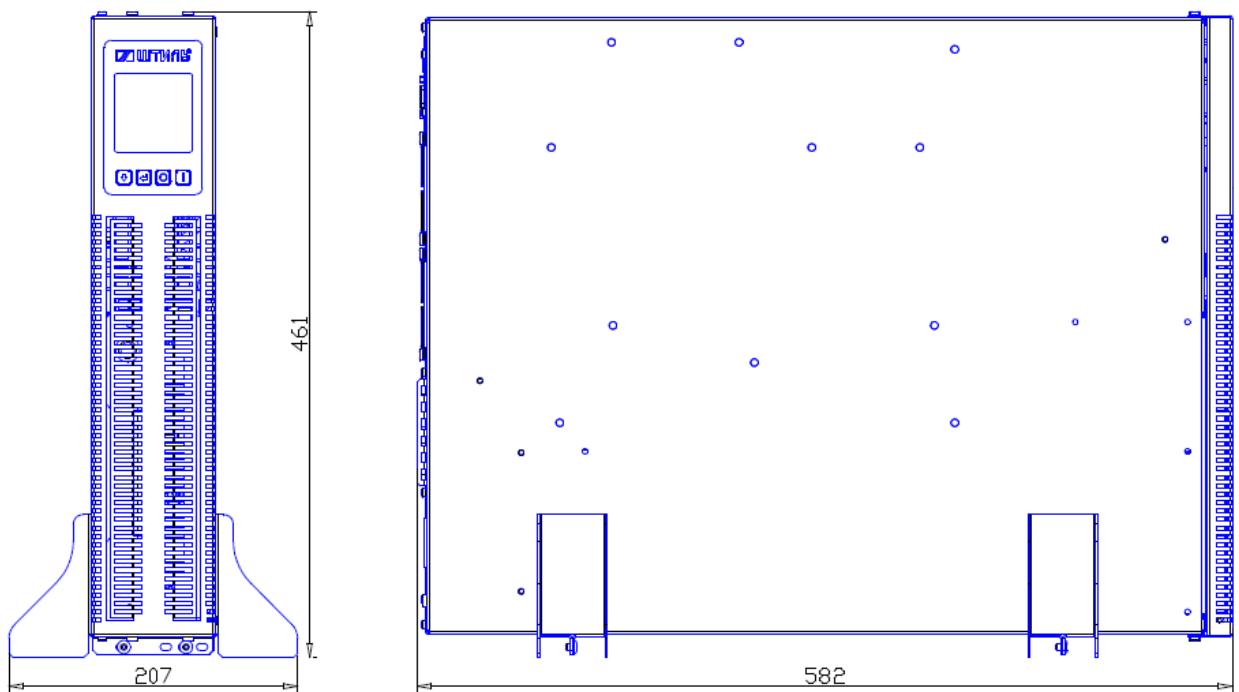


Рисунок 1.8 – ИБП Штиль STR1102SL
 Габаритные размеры и внешний вид
 (вертикальная напольная установка)

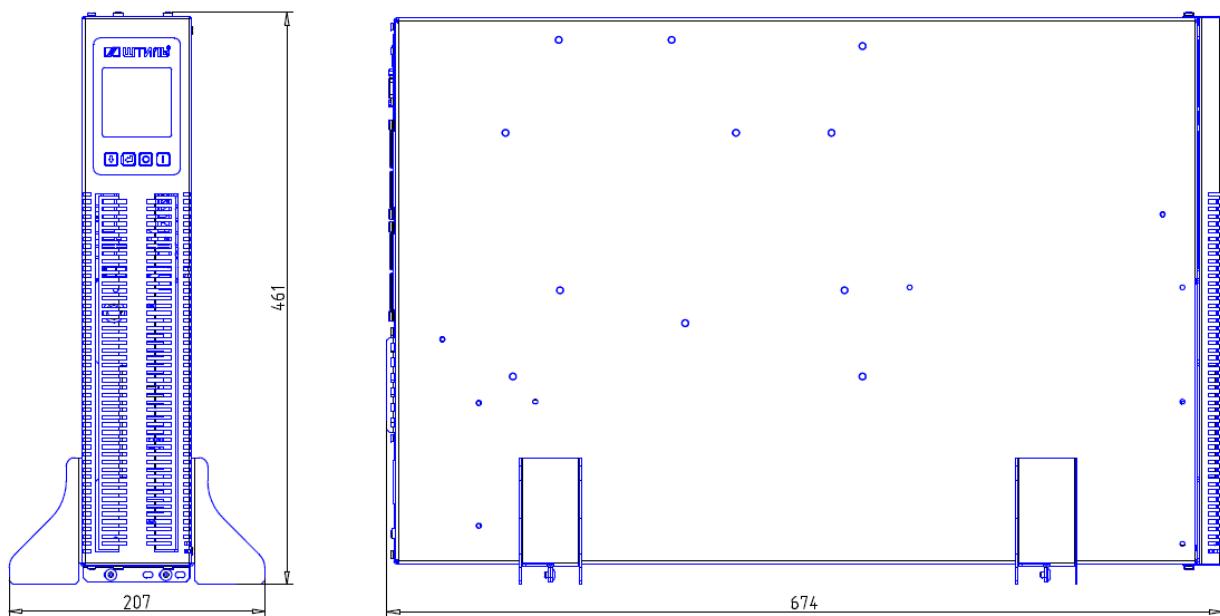


Рисунок 1.9 – ИБП Штиль STR1103SL
Габаритные размеры и внешний вид
(вертикальная напольная установка)

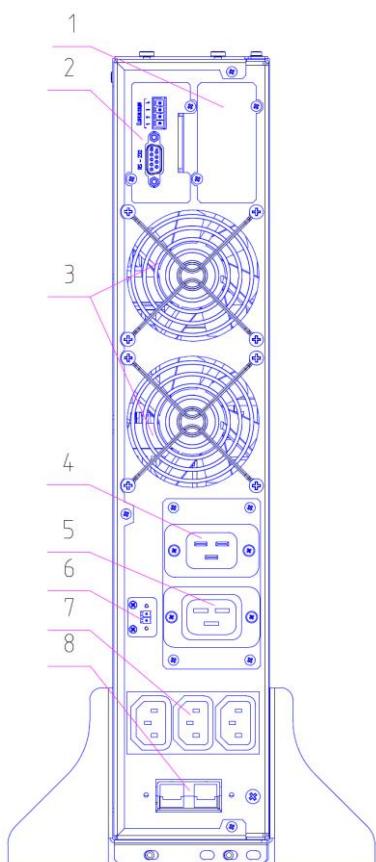


Рисунок 1.10 – ИБП Штиль STR1102SL, STR1103SL
Вид с тыльной стороны
(вертикальная напольная установка)

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Изделие представляет собой источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, с однофазным входом и однофазным выходом.

При нормальном (штатном) режиме работы питание нагрузки, подключенной к изделию, осуществляется следующим образом: питание от сети переменного тока поступает на входной фильтр, далее на выпрямитель, который осуществляет преобразование входного переменного напряжения в постоянное, а с выпрямителя через инвертор, преобразующий входное постоянное напряжение в переменное стабилизированное напряжение «чистой» синусоидальной формы, в нагрузку. Для прямой подачи напряжения сети в нагрузку предназначен байпас.

Предусмотрен ряд режимов работы ИБП, описание которых приведено в таблице 1.4. Если заводские настройки ИБП не изменились, функционирование ИБП происходит следующим образом - при подаче питания от сети на вход, ИБП запускается автоматически и обеспечивает питание нагрузки стабилизированным переменным напряжением 220В, 50 Гц.

Таблица 1.4. - Режимы работы ИБП

| Модуль | Наименование режима работы | Описание режима работы |
|--------|-----------------------------|--|
| ИБП | Online (по умолчанию) | Питание нагрузки от инвертора, если он работоспособен. Преимущество - надежное обеспечение питания нагрузки стабилизированным напряжением. |
| | ЭКО | Питание нагрузки от сети, если напряжение сети в допустимом диапазоне. Преимущество - экономичность в случае качественной сети |
| Байпас | Авто (по умолчанию) | Байпас функционирует в соответствии с режимом работы ИБП (Online или ЭКО) |
| | Включен | Байпас принудительно включен, пока не будет изменен режим байпаса |
| | Не используется | Байпас всегда отключен, выход ИБП работает только от инвертора |
| Запуск | Автостарт (по умолчанию) | Напряжение на выход ИБП подается сразу после запуска ИБП |
| | По кнопке | Напряжение на выход ИБП подается только после нажатия кнопки питания |
| Звук | Включен (по умолчанию) | Оповещение звуковым сигналом о неисправности, или отсутствии сети включено |
| | Выключен | Звуковое оповещение выключено |

Возможен запуск ИБП от батарей, при отсутствии сетевого напряжения. Для этого используется кнопка "Вкл".

Если настроен режим запуска "по кнопке", при подаче сетевого напряжения ИБП запускается, но не подает напряжения на выход (пассивный режим, standby). Для подачи напряжения на выход, необходимо нажать и удерживать в течение 3 с кнопку "Вкл". Если выход ИБП включен, для отключения выхода также следует нажать и удерживать 3 секунды кнопку "Откл".

Вход "ЕРО" предназначен для внешнего управления ИБП. Если контакты замкнуты - ИБП включен, если контакты разомкнуты - ИБП выключен.

Функциональная схема работы изделия представлена на рисунке 1.13.

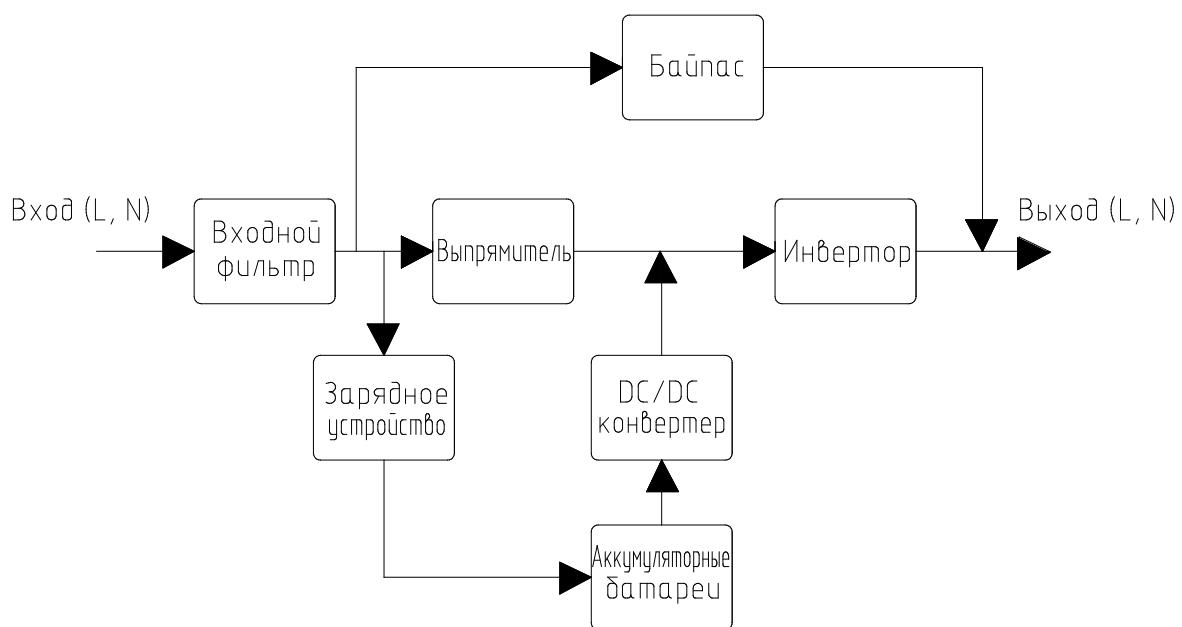


Рисунок 1.13 – Функциональная схема работы изделия

Ниже представлено более подробное описание каждого функционального модуля системы.


1. Входной фильтр обеспечивает фильтрацию входного переменного напряжения, сглаживая основные помехи от сети.
2. Выпрямитель. При работе от сети выпрямитель преобразует входное переменное напряжение в регулируемое постоянное напряжение для последующего преобразования в переменное напряжение.
3. Инвертор. В нормальном режиме получает постоянное напряжение от выпрямителя и преобразует его в переменное напряжение. При работе от аккумуляторов получает от них постоянное напряжение через DC/DC конвертер.
4. DC/DC конвертер. Повышает постоянное напряжение от системы аккумуляторов до рабочего напряжения инвертора, когда ИБП работает от аккумуляторов.

5. Аккумуляторные батареи. В качестве источника постоянного напряжения ИБП используются герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы. Батареи установлены в выдвижном аккумуляторном модуле, также имеется разъем для подключения дополнительных внешних АКБ.

6. Зарядное устройство. Схема заряда обеспечивает заряд встроенных в корпус ИБП аккумуляторных батарей.

7. Байпас (прямое включение (в обход ИБП)). При наличии неисправности основных функциональных модулей ИБП (выпрямитель, инвертор, разряженные аккумуляторные батареи), которая не приводит к его выключению, и при наличии входного перемененного напряжения от сети ~220 В (в настраиваемом диапазоне напряжений, по умолчанию +/- 20% от номинального выходного напряжения). Если для ИБП установлен ЭКО-режим работы, приоритетным является подключение выхода через байпас.

1.3.2 Лицевая панель ИБП

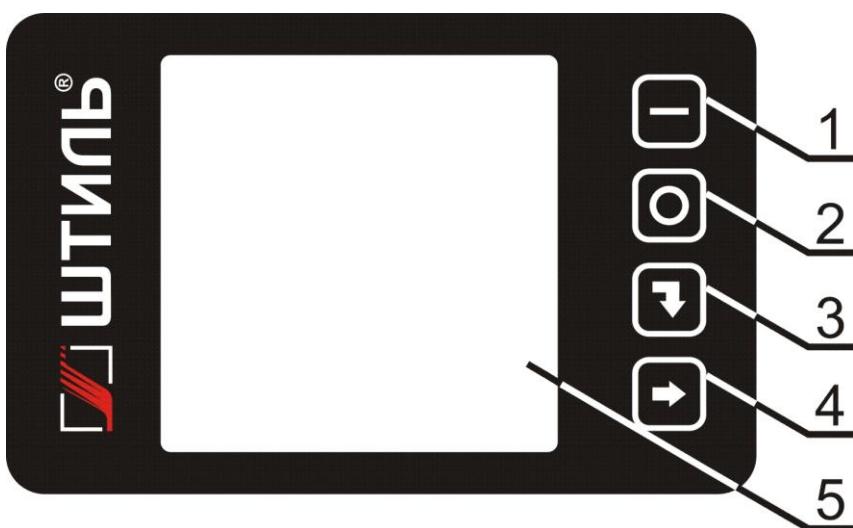

1 – кнопка «Вкл»
2 – кнопка «Откл»,
3 – кнопка ввода «Выбор» (выбора конкретного значения, применения),

4 – кнопка перемещение «Вправо» по экранам ЖК-дисплея и вариантам выбора параметров
5 - графический дисплей.

Рисунок 1.14 – Лицевая панель управления ИБП

- 1) Информационный ЖК-дисплей сообщает о параметрах ИБП.
Режим подсветки выбирается в меню «Настройки»;
- 2) кнопка «ВКЛ» – включение ИБП (в том числе, «холодный старт»);
- 3) кнопка «ОТКЛ» – выключение ИБП;
- 4) кнопка «Вправо» («Вниз» при вертикальной установке ИБП) - перемещение по экранам ЖК-дисплея и вариантам выбора параметров;

5) кнопка «Ввод»



- применение, выбор конкретного значения.

1.3.3 Просмотр информации ИБП на ЖК-дисплее.

На ЖК-дисплее отображаются следующие экраны:

- загрузка,
- схема,
- аварии,
- сеть,
- выходная сеть,
- батарея,
- система,
- параметры,
- команды.

Для перехода между экранами используется кнопка «Вправо», для перехода в меню на экранах «Параметры» и «Команды» используется кнопка

«Ввод» .

1.3.3.1 При включении, в процессе загрузки программного обеспечения ИБП, на экране отображается информация о мощности и производителе ИБП, а также индикатор загрузки.

1.3.3.2 На экране «схема» показана мнемосхема ИБП с указанием текущих значений входного и выходного напряжения, частоты, загрузки в процентах, напряжения и температуры батареи. Выделен путь прохождения энергии (через байпас, или через двойной преобразователь, или от батареи через инвертор).

1.3.3.3 Экран «аварии». При возникновении неисправности, превышении допустимых значений в различных режимах и аварии дисплей переключается на экран аварий, на котором показан список аварий. Переключаться между основным экраном и экраном аварий можно нажатием кнопки «Вправо».

Звуковой сигнал, возникающий при появлении аварии, отключается при нажатии любой кнопки.

1.3.3.4 Экран «сеть» содержит информацию о текущих значениях параметров сети.

1.3.3.5 Экран «выходная сеть» содержит информацию о текущих значениях выходного напряжения, тока, частоты, активной и полной мощности, процента загрузки ИБП.

1.3.3.6 Экран «батарея» содержит информацию о текущих значениях заряда, температуры, напряжения и тока батареи, а также прогнозируемое время работы от батареи и продолжительность последнего случая автономной работы ИБП.

1.3.3.7 Экран «система» содержит информацию о текущих значениях температуры контроллера и радиатора ИБП и текущих режимах работы ИБП.

1.3.3.8 Экран «параметры» содержит меню редактирования параметров ИБП, в котором имеются следующие пункты:

- Осн. настройки:

- Выходное напряжение - возможные значения 220/230/240 В,
- Номинальная частота - возможные значения 50/60 Гц,
- Режим ИБП - возможные значения Онлайн/ЭКО,
- Запуск ИБП - возможные значения По кнопке/Автостарт;

- Байпас:

- Режим байпаса - возможные значения

Запретить/Авто/Включить,

- Верхний порог - возможные значения 5/10/15/20 %,
- Нижний порог - возможные значения 5/10/15/20 %,
- Гистерезис - возможные значения 5...20 В;

- Батарея:

- Емкость, Ач,
- Дежурное напряжение, В,
- Глубокий разряд, %,
- Отключение АБ при разряде током 0,15С, В,
- Отключение АБ при разряде током 0,6С, В,
- Отключение неприоритетной нагрузки, %,

- Термокомп. АБ:

- Термокомпенсация - возможные значения Выключена/Внутренний термодатчик/Термодатчик адаптера/Термодатчик внешнего ЗУ,
- Уровень термокомпенсации, мВ/град. С/Эл

- Тесты батарей

- Периодичность, дни,
- Длительность, минуты,

- Интерфейсы:

Звук - возможные значения Включен/Выключен,

Подсветка, мин,

Вид меню - возможное значение Расширенный,

Вход ЭПО - возможные значения Игнорировать/Норм. открытый/Норм. закрытый

Протокол - возможные значения Штиль/Megatec/Сервисный

- Об ИБП - содержит информацию о номинальных параметрах, версиях ПО и протокола ИБП.

1.3.3.9 Экран «команды» обеспечивает доступ к следующим командам:

- Тесты батарей:

- 10-ти секундный тест,
- Тест на время,
- Тест до полного разряда,
- Остановить тест,

- Сброс настроек.

1.3.4 Возможные коммуникационные интерфейсы ИБП: RS232, USB, сигнализация «сухие» контакты, Ethernet-адаптер.

Программное обеспечение ИБП позволяет реализовать контроль ИБП, через прямое подключение к компьютеру через USB или RS232 разъемы или удаленное с использованием Ethernet-адаптера.

Программа обеспечивает: дистанционное включение / отключение ИБП и мониторинг состояния ИБП.

Возможно оснащение изделий интерфейсными модулями Штиль (RS232, SNMP, Modbus). Сведения по использованию этих модулей приведены в соответствующих РЭ. Для мониторинга ИБП поставляется программа - «Менеджер устройств Штиль» (программное обеспечение можно скачать по адресу: http://www.shtyl.ru/support/download/articles_po/sdm-download/).

1.3.5 Аварийные режимы работы

Описание аварийных режимов работы ИБП приведено в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Аварийные режимы работы ИБП

| Текст аварийного сообщения | Логика работы ИБП |
|--|--|
| Аварии ИБП | |
| «Авария ИБП: Перегрев» | В случае перегрева внутренних частей ИБП по какой-либо причине (нарушение вентиляции, высокая температура окружающей среды и т.п.), ИБП выключит выход и прекратит работу всех преобразователей (корректор, инвертор, DC-DC) до тех пор, пока температура не снизится на 10 градусов ниже аварийного значения. На экране будет отображаться соответствующее аварийное сообщение. После снижения температуры ИБП продолжит работу в штатном режиме. |
| «Авария ИБП: Промежуточное напряжение критически повышено» | Повышенное напряжение на внутренних конденсаторах ИБП. Приводит к отключению выхода. Происходит из-за внутренней неисправности ИБП или высокого скачка напряжения сети на входе. |

Таблица 1.5 - Аварийные режимы работы ИБП (продолжение)

| Текст аварийного сообщения | Логика работы ИБП |
|---|--|
| «Авария ИБП: Авария ИСН» | Внутренняя неисправность ИБП. Напряжение внутреннего источника питания не в норме. |
| «Авария ИБП: Перегрузка» | <p>В случае, если мощность нагрузки, подключенной к ИБП, превышает номинальную мощность ИБП с учётом заявленной перегрузочной способности, нагрузка будет автоматически переведена на байпас до тех пор, пока не снизится её мощность. В случае если ток нагрузки превышает максимально допустимый ток байпаса, нагрузка будет обесточена. На экране будет отображаться сообщение о перегрузке ИБП, сопровождаемое непрерывным звуковым сигналом.</p> <p>Через каждые 30 секунд ИБП будет включать выход и оценивать мощность нагрузки. Если мощность нагрузки снизится до допустимого значения, ИБП включит её питание.</p> |
| «Авария ИБП: Авария вентилятора» | Один из вентиляторов ИБП не подключен или не может вращаться из-за механических проблем. |
| «Авария ИБП: КЗ на выходе» | <p>При коротком замыкании выхода ИБП в режиме «онлайн», инвертор ИБП перейдёт в режим ограничения выходного тока и будет формировать выходной ток прямоугольной формы заданной амплитуды в течении 0,2 сек.</p> <p>Если в течении этого времени КЗ не пропадёт, выход ИБП будет обесточен и через каждые 30 секунд ИБП будет пробовать включить выход, пока КЗ не исчезнет.</p> <p>Если в течении 0,2 сек. Короткое замыкание на выходе пропадёт, выход не будет обесточен и ИБП продолжит работу в штатном режиме.</p> <p>В обоих случаях на экране ИБП отображается соответствующее сообщение, свидетельствующее о наличии короткого замыкания на выходе и перегрузке.</p> |
| «Авария ИБП: Не заряжается внутренняя емкость» | Внутренняя неисправность. ИБП не может зарядить промежуточную ёмкость во время «плавного пуска». Свидетельствует о неисправности DC/DC преобразователя, инвертора или промежуточных конденсаторов. |

Таблица 1.5 - Аварийные режимы работы ИБП (продолжение)

| Текст аварийного сообщения | Логика работы ИБП |
|--|--|
| Аварии входной сети | |
| «Авария сети: Напряжение выше нормы» | При выходе напряжения сети за допустимые пределы, указанные в технических характеристиках изделия, питание ИБП и нагрузки станет возможно только от АБ до тех пор, пока напряжение сети не придет в норму. На экране будет отображаться соответствующее аварийное сообщение. При достижении глубокого разряда АБ, выход ИБП будет обесточен. |
| «Авария сети: Напряжение ниже нормы» | |
| «Авария сети: Низкое качество напряжения» | Нижняя граница допустимого для ИБП напряжения сети автоматически определяется с учётом уровня нагрузки, в соответствии с техническими характеристиками ИБП. |
| Аварии байпаса | |
| «Авария байпаса: Напряжение выше нормы» | Напряжение сети выходит за установленные в настройках пределы напряжения байпаса. Приводит к невозможности перевода нагрузки на байпас. |
| «Авария байпаса: Напряжение ниже нормы» | |
| «Авария байпаса: Низкое качество напряжения» | |
| «Авария байпаса: Перегрузка» | Ток байпаса превышает максимально допустимый. Выход будет отключен. |
| Аварии батарей | |
| «Авария батареи: АКБ отсутствует» | В результате периодического автоматического теста наличия батарей выявлено что батарея не подключена. Тест происходит с периодом 2 минуты. Авария пропадёт в течении 2 минут после подключения батареи. |
| «Авария батареи: Требует замены» | Тест батарей выявил невозможность питания нагрузки от подключенных батарей. Может быть вызвано тем что батарея не подключена, не заряжена или утратила ёмкость из-за старения. Сообщение пропадёт после устранения проблем с батареей и повторного успешного выполнения теста батарей. |

Таблица 1.5 - Аварийные режимы работы ИБП (продолжение)

| Текст аварийного сообщения | Логика работы ИБП |
|---|---|
| «Авария батареи: Повышенное напряжение» | <p>В случае если напряжение АБ превышает максимально допустимое, изделие не будет нормально функционировать и обеспечивать бесперебойное питание нагрузки. Такая ситуация может возникнуть при неправильном количестве подключенных батарей. В случае превышения максимально допустимого напряжения АБ возможен выход из строя ИБП. Питание нагрузки будет возможно только через принудительный переход на байпас. На экране будет отображаться соответствующее аварийное сообщение.</p> <p>При пониженном напряжении АБ возможно функционирование изделия в режиме питания от сети через ИБП или через байпас.</p> |

1.4 Маркировка и пломбирование

Маркировочные данные нанесены на паспортную табличку и содержат следующую информацию:

- наименование изделия;
- заводской серийный номер изделия;
- название организации – производителя изделия.

Паспортная табличка размещается на боковой стороне изделия.

Изделие опломбировано на заводе-изготовителе. **ВНИМАНИЕ!**
Повреждение пломбы на корпусе ИБП лишает гарантии.

1.5 Упаковка

В случае поставки изделия отдельно, не в составе оборудования (например, шкафа или стойки) изделие упаковывается в полиэтиленовый пакет, который помещается в короб из гофркартона. Короб запечатан с помощью клейкой ленты (скотча). Для извлечения изделия из упаковки необходимо:

- разрезать клейкую ленту;
- вскрыть картонный короб;
- извлечь изделие из короба.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка изделия к использованию по назначению

- 1) Перед проведением работ по установке и монтажу изделия необходимо:
 - убедиться в целостности упаковки;
 - извлечь изделие из упаковки и убедиться в целостности изделия;

- при транспортировке ИБП в холодное время года, необходимо выдержать его в течение 12 часов при комнатной температуре перед включением.
- 2) Необходимо убедиться, что эксплуатационные условия соответствуют техническим характеристикам изделия.
- 3) Не устанавливайте оборудование вблизи от нагревательных приборов, которые могут являться источниками искрообразования, а также перегрева ИБП и аккумуляторных батарей. Это может привести к сокращению их срока службы и повреждению.
- 4) Не вскрывайте корпус ИБП.
- 5) Не вскрывайте аккумуляторы ИБП, т.к. в них присутствует электролит, который может попасть в глаза и на кожу, вызвав серьезные химические ожоги.
- 6) Если ИБП доставлен с повреждениями и обнаружена нехватка принадлежностей, немедленно свяжитесь с поставщиком.
- 7) Соблюдайте требования по установке ИБП:
 - при выборе места установки ИБП убедитесь, что изделие не подвергается воздействию воды, горючих газов или агрессивных веществ (кислоты, радиации и прочего);
 - вентиляционные отверстия открыты и не содержат инородных предметов, при этом обеспечивается хорошая вентиляция внутренних модулей изделия;
 - в случае транспортировки или хранения ИБП при пониженных температурах внутри возможна конденсация влаги. Перед установкой и использованием изделия необходимо, чтобы внутренние элементы изделия высохли, для этого желательно выдержать изделие при комнатной температуре в сухом помещении не менее 12 часов. В противном случае имеется риск поражения электрическим током;
 - установите интерфейсный модуль (при его наличии) в ИБП, в соответствии с РЭ на интерфейсный модуль;
 - установите ИБП вблизи сетевой розетки, к которой он будет подключен. В случае аварии отключите сетевой кабель от питающей розетки и кабели, подающие питание от внешних аккумуляторов (предварительно отключить автоматический выключатель АБ).

Внимание! Все монтажные работы производятся при отключенном напряжении. Все работы по подключению производятся после установки изделия на месте эксплуатации.

Внимание! На шинах и выходных розетках ИБП сохраняется повышенное остаточное напряжение даже после его выключения.

2.2 Порядок подключения изделия

Внимание! Не допускается установка изделия в местах, не обеспечивающих воздухообмена, достаточного для естественного охлаждения нагревающихся частей ИБП, а также на расстоянии менее 1 м от отопительных систем.

Внимание! Все монтажные работы производятся при отключенном напряжении.

Внимание! Изделие с завода-изготовителя поставляется с отсоединенным разъемом аккумуляторных батарей.

1. Проведите окончательную сборку изделия для вертикальной или горизонтальной установки.

2. Установите изделие по месту использования по назначению.

3. Подсоедините разъем аккумуляторного модуля. Для этого необходимо снять переднюю крышку изделия и подсоединить разъем на левой стороне отсека АБ.

4. В случае необходимости подключите дополнительные аккумуляторные батареи.

Внешние аккумуляторные батареи подключаются через специальный разъем к аналогичному разъему, расположенному на задней панели ИБП. Аккумуляторы должны быть установлены в отдельном боксе и быть подключены через кабель соответствующего сечения и защищены автоматическим выключателем номиналом не менее 40А.

5. Подключите входное переменное напряжение ~220 В.

ВНИМАНИЕ! Подключение входной сети и выходной нагрузки выполняются только через соответствующие вилку и розетки, расположенные на задней панели ИБП.

ВНИМАНИЕ! ИБП должен быть подключен к входной сети через розетку, при этом должен быть обеспечен легкий и быстрый доступ к этой розетке. Розетка должна быть заземлена и защищена автоматическим выключателем.

ВНИМАНИЕ! Если планируется длительное хранение ИБП в нерабочем состоянии, то подключенный разъем АБ необходимо разомкнуть. Подзаряд АБ необходимо производить не менее 1 (одного) раза в 3 (три) месяца.

Входное переменное напряжение подключается к разъему «СЕТЬ ~220 В» с использованием сетевой кабельной розетки.

Для защиты изделия и нагрузки, подключенной к нему, рекомендуется осуществлять подключение входного переменного напряжения через автоматический выключатель. Обратите внимание, что номинал автомата должен быть в 1,5-2 раза выше, чем номинальный выходной ток ИБП.

6. Подключите нагрузку к изделию.

ВНИМАНИЕ! Подключение входной сети и выходной нагрузки выполняются только через соответствующие вилку и розетки, расположенные на задней панели ИБП.

Также предусмотрена возможность подключения нагрузки с использованием «компьютерных» и евровилок.

ВНИМАНИЕ! Общая суммарная мощность нагрузок подключаемых к «компьютерным» и евророзеткам не должна превышать номинальную мощность ИБП.

7. При наличии интерфейсного модуля, подсоедините ИБП соответствующим кабелем к компьютеру.

2.3 Включение и запуск ИБП

2.3.1 Подготовительные работы перед первым включением ИБП.

Для обеспечения нормальной работы ИБП убедитесь в следующем:

1. Правильно подключены кабель входной сети и кабели нагрузки;

2. Мощность нагрузки не превышает выходную мощность ИБП (обратите особое внимание на пусковые токи нагрузки).

3. Кабель входной сети подключен к розетке (через, если есть возможность, автоматический выключатель).

4. Нагрузка, подключенная к изделию, выключена.

2.3.2 Процедура запуска ИБП (при наличии входного напряжения сети и подключенных АБ)

1. Вставьте вилку в розетку. Если ИБП не включился автоматически, нажмите кнопу включения «Вкл» на передней панели управления на ИБП, на дисплее появится экран загрузки. После автоматического теста ИБП переходит на работу в штатном режим (среднее время автоматического теста - 10 секунд).

2. Если к ИБП подключены компьютеры, то они должны включаться только после старта ИБП.

3. ИБП выключается при нажатии кнопки выключения «Откл» и удержании ее в течение 2 секунд.

4. Если надо полностью отключить ИБП и нагрузку от него, то сначала нажимаете кнопку «Откл», далее отсоединяете питание ИБП от розетки входной сети, и только после этого отсоединяете сетевые вилки нагрузки от розеток ИБП.

ВНИМАНИЕ! На шинах и выходных розетках ИБП сохраняется повышенное остаточное напряжение даже после его выключения. Будьте аккуратны при отсоединении вилок от розеток.

2.4 Использование изделия

1) Проверьте правильность подключения кабеля питания к розетке входной сети. Проверьте качество соединения вилки кабеля и розетки.

2) Проверьте, правильно ли подключены вилки кабелей нагрузки к розеткам ИБП.

3) При подключении к ИБП внешней аккумуляторной батареи необходимо проверить соответствие типа и емкости выбранных АБ рекомендуемым, а также подключение батарейного кабеля к ИБП через специальный разъем. Особое внимание обратите на правильную полярность при подключении.

При подключении к ИБП внешней аккумуляторной батареи необходимо знать зарядное напряжение и зарядный ток изделия – для STR1101SL зарядное напряжение – 36 В, зарядный ток - 1,0 А.

4) При проведении технического обслуживания ИБП, а также при ремонте или замене компонентов, необходимо строго соблюдать рекомендации руководства по эксплуатации перед запуском ИБП.

Изделие не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Меры технического обслуживания указаны в разделе 3 настоящего руководства.

Рекомендации по эксплуатации аккумуляторных батарей

5) При отключении ИБП на длительный период аккумуляторная батарея может быть разряжена. В этом случае рекомендуется подключить ИБП к сети и включить его, чтобы зарядить аккумуляторную батарею.

6) Время заряда аккумуляторной батареи на ИБП со стандартным временем резервирования составляет около 10 часов. В случае перехода ИБП на режим работы от аккумуляторных батарей в течение этого времени, может уменьшиться время бесперебойного питания нагрузки из-за неполного заряда АБ.

7) Не допускается сборка аккумуляторной батареи из моноблоков разной емкости, напряжения и разных производителей.

8) ИБП и аккумуляторная батарея должна быть установлена вдали от нагревательных и отопительных приборов. Не допускается устанавливать аккумуляторную батарею вблизи потенциальных источников искрообразования и огня.

9) Длительное хранение аккумуляторной батареи в разряженном состоянии приводит к потере емкости и преждевременному выходу ее из строя. Не пытайтесь включить ИБП, если он отключился из-за разряда аккумуляторной батареи и при этом отсутствует входное переменное напряжение сети. Это может вывести аккумуляторную батарею из строя.

10) Выключайте ИБП, если планируете его не использовать в течение длительного времени, чтобы избежать «глубокого» разряда аккумуляторной батареи. Рекомендуется проводить подзаряд аккумуляторной батареи раз в полгода, чтобы не допустить ее саморазряда и последующего повреждения.

11) Внешние АБ должны быть подключены к ИБП через защитные устройства (автоматические выключатели).

2.5 Возможные неисправности

В случае выхода ИБП из строя вначале осмотрите ИБП на наличие видимых повреждений, попытайтесь визуально установить причину неисправности. Это могут быть такие внешние факторы, как температура, влажность, повышенная нагрузка (перегрузка) и т.д.

Ниже приведены краткие рекомендации по поиску и устранению неисправностей. Если Вы не можете определить неисправность, обратитесь в сервисный центр или к дистрибутору.

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

| Признаки неисправности | Возможная причина неисправности | Методы устранения |
|---|--|--|
| Звучит длинный звуковой сигнал, появляется аварийное сообщение вида «Авария ИБП: ...» | 1) Перегрузка или короткое замыкание на выходе ИБП, инвертор автоматически отключился. 2) Сработала защита ИБП от перегрева. 3) Неисправность инвертора или выпрямителя. | Проверить уровень загрузки ИБП на ЖК дисплее, и убедиться, что суммарная мощность всех подключенных нагрузок не превышает выходной мощности ИБП. Обратиться в сервисный центр или на предприятие-изготовитель Убедиться, что ИБП находится вдали от нагревательных приборов и системы отопления, и на него не попадают прямые солнечные лучи Обратиться в сервисный центр или на предприятие-изготовитель |

Таблица 2.1 - Перечень возможных неисправностей и методы их устранения (продолжение)

| Признаки неисправности | Возможная причина неисправности | Методы устранения |
|---|--|--|
| Звучит длинный звуковой сигнал, на ЖК-дисплее авария "Аварии батареи: АКБ отсутствует", или "Аварии батареи: АКБ требует замены". | 1) Неисправность аккумуляторной батареи. 2) Плохой контакт между аккумуляторной батареей и разъемом на ИБП. | Если есть возможность, проверить исправность АБ и/или заменить их на исправные Проверить контакты между АБ и разъемом ИБП. |
| Периодическое срабатывание звуковой сигнализации при нормальном режиме работы ИБП, появление аварий входной сети на ЖК-дисплее | Отклонения входного напряжения за рабочие границы | Дождаться возвращения питающего напряжения в допустимый диапазон. Проверить на ЖК дисплее значение параметров входного переменного напряжения |
| Не работает подсветка дисплея, пропадает изображение на дисплее | Плохой контакт или неисправность в цепи платы управления | Обратиться в сервисный центр или на предприятие-изготовитель |

При обнаружении неисправностей обращайтесь на предприятие-изготовитель по тел. (4872) 24-13-62, 24-13-63. Вас проконсультируют по устранению неисправности на месте, если это будет возможно.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание (ТО) изделия при эксплуатации проводится ежегодно.

При ТО проводятся работы в следующем порядке:

- осмотр внешней поверхности изделия на наличие пыли;
- убедиться визуально, что при включенном изделии вентиляторы врачаются.

3.2 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ:

- СОБЛЮДАТЬ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, Т.К. ДАННЫЙ ВИД ТО ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ВНЕШНЕЙ СЕТИ!

Необходимо бережно обращаться с изделием, нельзя подвергать его механическим повреждениям, воздействию жидкостей и грязи.

Запрещается эксплуатация изделия, когда его корпус накрыт каким-либо материалом или на нем, либо рядом с ним размещены какие-либо приборы и предметы, закрывающие вентиляционные отверстия в корпусе.

ВНИМАНИЕ! На разъемах ИБП может присутствовать высокое напряжение, даже если ИБП выключен.

При обслуживании ИБП снимите кольца, браслеты, часы и др., что может вызвать короткое замыкание.

3.3 Порядок технического обслуживания изделия

1) Очистка поверхности изделия и составных частей от пыли производится сухой чистой ветошью.

2) Поддерживайте чистоту в помещении, где установлен ИБП. Это позволит предотвратить загрязнение внутренних узлов ИБП и обеспечить его надежную работу.

3) Проверьте воздушные вентиляционные каналы ИБП. При их засорении необходимо их очистить от постороннего мусора. Также необходимо визуально проверить работоспособность вентилятора.

4) При эксплуатации ИБП при повышенных температурах (свыше 30 °C) необходимо выполнять батарейный тест один раз в 3 месяца.

5) Визуально проверьте надежность соединения все кабелей с разъемами, подключенных к ИБП, также визуально убедитесь, что они не повреждены.

ВНИМАНИЕ! В случае повреждения изделия обратитесь в сервисный центр.

3.4 Проверка работоспособности изделия

По окончании ТО убедитесь, что свечение светодиодов соответствует текущему состоянию ИБП, а на ЖК- дисплее не высвечиваются ошибки системы.

3.5 Порядок замены аккумуляторных батарей

1. Отвернуть два винта на фронтальной панели ИБП (см.рисунок 3.1)

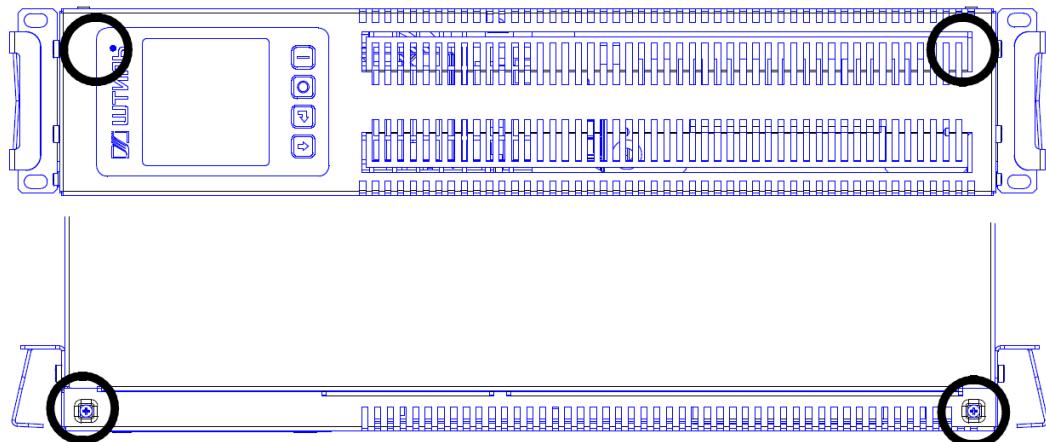


Рисунок 3.1 – Вид ИБП спереди и сверху

2. Отсоединить разъем подключения АБ к ИБП на отсеке справа, отсоединить проводник заземления от крышки аккумуляторного отсека. При этом индикаторы «Состояние» и «Батарея» будут светится красным.
3. Отвернуть два винта М3 крепления аккумуляторного отсека к каркасу ИБП, выдвинуть отсек АБ и отсоединить от него заземляющий проводник, расположенный слева.
4. Извлечь полностью отсек с АБ. Для доступа к батареям необходимо снять крышку отсека. Для снятия крышки необходимо отвернуть 2 винта М3 на передней панели отсека и гайку М4 с тыльной стороны отсека.

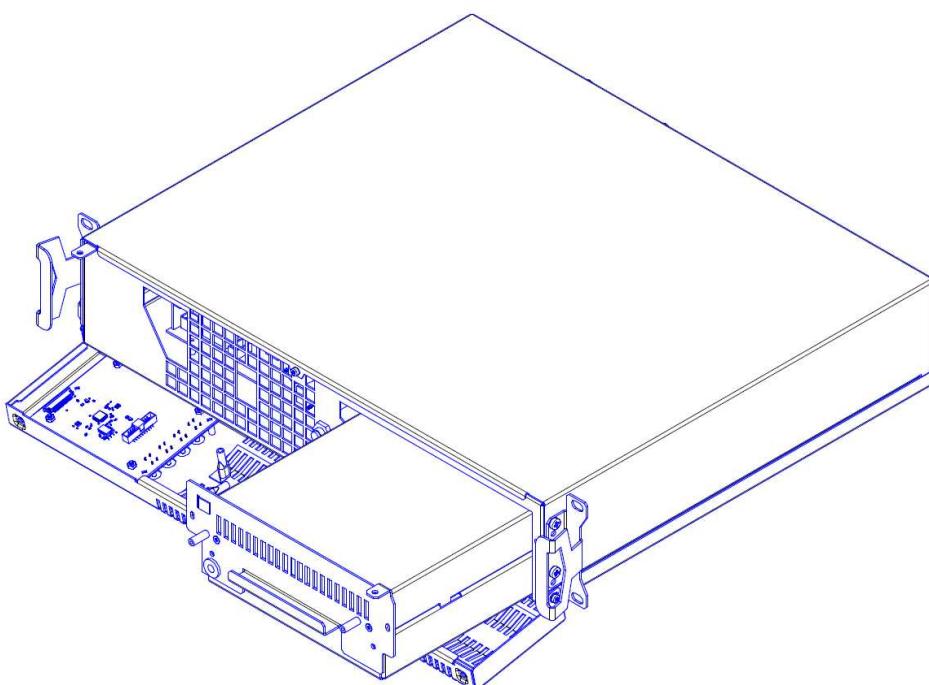


Рисунок 3.2 – Вид ИБП с выдвинутым отсеком с АБ (STR1101SL)

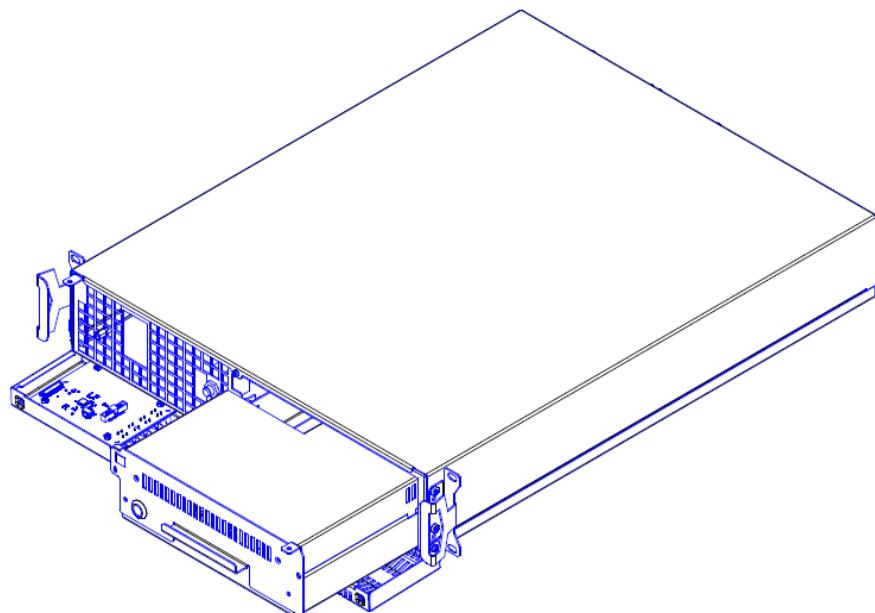


Рисунок 3.3 – Вид ИБП с выдвинутым отсеком с АБ
(STR1102SL, STR1103SL)

5. Для замены неисправной АБ необходимо отключить соответствующие перемычки от неисправной АБ, изъять АБ, установить на ее место исправную и подключить к исправной АБ соответствующие перемычки (ВНИМАНИЕ! Строго соблюдайте полярность подключения перемычек к АБ!!!).
6. Не до конца задвинуть отсек с АБ. Подсоединить заземляющий проводник к отсеку АБ, задвинуть отсек до упора. Подсоединить разъем подключения АБ. Подсоединить заземляющий проводник лицевой панели и завернуть винты М3.
7. Убедиться, что индикаторы «Состояние» и «Батарея» светятся зеленым.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Текущий ремонт изделия и замена внутренних аккумуляторных батарей может проводиться только квалифицированным персоналом сервисного центра.

5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделие допускает транспортирование и хранение в упаковке изготовителя при следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до + 40 °C;
- относительная влажность воздуха до 90%;
- атмосферное давление 450...800¹ мм. рт. ст.

¹ При транспортировании авиационным транспортом допускается снижение атмосферного давления до 200 мм рт. ст. (соответствует высоте 10000 м)

Следует избегать механических воздействий на упаковочную тару при транспортировке. Необходимо устанавливать упаковочные коробки в соответствии с маркировкой низ-верх. Несоблюдение этих правил может привести к выходу оборудования из строя.

Оборудование должно храниться в сухом помещении. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей и дождя на упакованное оборудование. ИБП и комплектующие должны быть правильно установлены в упаковочную тару согласно направлению, указанному на упаковке.

ИБП должны храниться в вертикальном положении, согласно маркировке, указанной на упаковке (верх-низ).

При длительном хранении ИБП со встроенной аккумуляторной батареей, необходимо проводить заряд аккумуляторной батареи каждые 3 месяца. При хранении ИБП при повышенных температурах (свыше 30 °C), необходимо выполнять заряд один раз в 2 месяца.

ВНИМАНИЕ! Если планируется длительное хранение ИБП в нерабочем состоянии, то подключенный разъем АБ необходимо разомкнуть. Подзаряд АБ необходимо производить не менее 1 (одного) раза в 3 (три) месяца.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки или продажи через розничную торговую сеть, в пределах срока хранения. Срок хранения изделия – 36 месяцев.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие трещины, следы ударов, механические повреждения, следы вмешательства в электрическую схему.

Изделие опломбировано на заводе-изготовителе. **ВНИМАНИЕ!** Повреждение пломбы на корпусе ИБП лишает гарантии.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Источник бесперебойного питания Штиль STR №
наименование изделия обозначение заводской номер
изготовлен и принят в соответствии с действующей технической
документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП
личная подпись

Синяков А.А.
расшифровка подписи

год, месяц, число
Дата продажи:

МП
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число
Дата продажи:

МП
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Штиль Энерго» г. Тула, ул. Городской пер., д.39
тел./факс (4872) 24-13-62, 24-13-63
E-mail:company@shtyl.ru, http://www.shtyl.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

A1 Технические характеристики

Таблица A1 – Технические характеристики АБ

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|--|
| Срок службы в режиме постоянного подзаряда при температуре 25°C | Серия GP, HR, HC, EVX – до 5 лет Серия GPL, HRL, TPL – до 10-12 лет |
| Рабочий диапазон температур | Разряд: от - 15°C до 50°C Заряд: от - 15°C до 40°C Хранение: от - 15°C до 40°C |
| Номинальная рабочая температура | 25°C |
| Напряжение постоянного подзаряда при температуре 25°C | 6В Блок 6,75В – 6,90В 12В Блок 13,5В – 13,8В |
| Напряжение циклического заряда при температуре 25°C | 6В Блок 7,20В – 7,50В 12В Блок 14,4В – 15,0В |
| Интервалы подзаряда при длительном хранении | 20°C и ниже – каждые 9 месяцев 20-30°C – каждые 6 месяцев 30-40°C – каждые 3 месяца 40-50°C – каждые 1,5 месяца |

A2 Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить все элементы/блоки на отсутствие механических повреждений, на правильную полярность подключения, а также на прочность крепления соединителей в соответствии с величиной момента затяжки.

Внимание! Независимо от даты производства и сроков хранения перед вводом в эксплуатацию необходимо провести первичный полный заряд батарей! При этом батарею следует подключить к источнику постоянного тока при выключенном зарядном устройстве, удалённом батарейном предохранителе и отключённом потребителе. Необходимо соблюдать полярность: положительный полюс к положительной клемме, отрицательный полюс – к отрицательной клемме.

Если элементы/блоки хранились более 4-х недель, следует перед началом заряда с целью выбора правильного способа ввода в эксплуатацию проверить напряжения холостого хода.

Приложите к батарее зарядное напряжение из расчёта **2,25 – 2,30 В/Эл.**

Ввод в эксплуатацию следует контролировать, чтобы обеспечить поддержание установленных значений токов, напряжений и температур в допустимых пределах.

Важно провести первый заряд полностью и без перерывов. Данные измерений во время заряда для ввода в эксплуатацию следует заносить в “Протокол ввода в эксплуатацию”. При этом температура аккумуляторов не должна превышать 50°C. В противном случае заряд следует прекратить.

Когда ввод в эксплуатацию закончен, следует зарядное устройство выключить или переключить на режим эксплуатационного заряда.

A3 Разряд

Ёмкость, отдаваемая батареей при разряде, зависит от времени и способа разряда. Батареи WBR серии **GP** и **GPL** используются при 20-часовом разряде до конечного напряжения разряда 1.75 В/Эл. и температуре 25°C, серия **TPL** используется при 8-часовом разряде до конечного напряжения разряда 1.75 В/Эл. и температуре 25°C, **HR**, **HRL** используются при 15-минутном разряде (отдаваемая мощность в Ваттах в соответствии с номенклатурой батареи) до конечного напряжения разряда 1.67 В/Эл. и температуре 25°C или при 20-часовом разряде до конечного напряжения разряда 1.75 В/Эл. и температуре 25°C. Фактически «снятая» с аккумуляторной батареи ёмкость равняется произведению тока разряда на продолжительность разряда. Батареи WBR должны отдавать не менее 90% ёмкости на первом цикле, согласно таблице разряда и 100% ёмкости после 3-го цикла заряд-разряд.

Низкий ток разряда и длительное время разряда может привести к повреждению батареи. Не рекомендуется разряжать батарею током меньше $0.05C_{\text{ном.}}$.

Конечное напряжение разряда зависит от разрядного тока.

Таблица A2

| Ток разряда (А) | Конечное напряжение разряда (В/Эл.) |
|--|--|
| 0.05C _{ном.} до 0.2C _{ном.} | 1.75 |
| 0.2C _{ном.} до 0.5C _{ном.} | 1.70 |
| 0.5C _{ном.} до 1C _{ном.} | 1.60 |
| Более 1C _{ном.} | 1.30 |

Во избежание глубокого разряда аккумуляторов конечное напряжение на аккумуляторе не должно быть ниже величин, указанных в таблице A2.

Не допускается разряд до напряжений ниже рекомендованных заводом-изготовителем конечных напряжений. Нельзя «снимать» с батареи более заданной заводом-изготовителем номинальной ёмкости. После разряда, в том числе и частичного, следует батарею незамедлительно зарядить.

A4 Заряд

Правильный заряд батареи является одним из важнейших условий успешной работы свинцово-кислотных батарей с автоматическим регулированием внутреннего давления. Существует несколько вариантов заряда батареи. Наиболее предпочтительным является заряд постоянным напряжением. Необходим точный контроль за напряжением заряда, чтобы не выйти за его границы. Максимальный ток заряда должен быть не более $0.3C_{\text{ном.}}$, в конце заряда ток уменьшается автоматически. В зависимости от режима работы аккумуляторной батареи возможны 2 варианта заряда:

A4.1 Буферный режим

В этом случае батарея и нагрузка подключены параллельно с источником питания. Напряжение заряда 2.25-2.30 В/Эл. при температуре 25°C. Номинальный ток заряда устанавливается в пределах $0.1C_{\text{ном.}}$. По мере заряда батареи, когда напряжение заряда достигнет значения подзаряда, зарядные устройства выйдут из режима ограничения тока. Ток заряда батареи начнет уменьшаться и в конце заряда достигнет величины, равной току содержания.

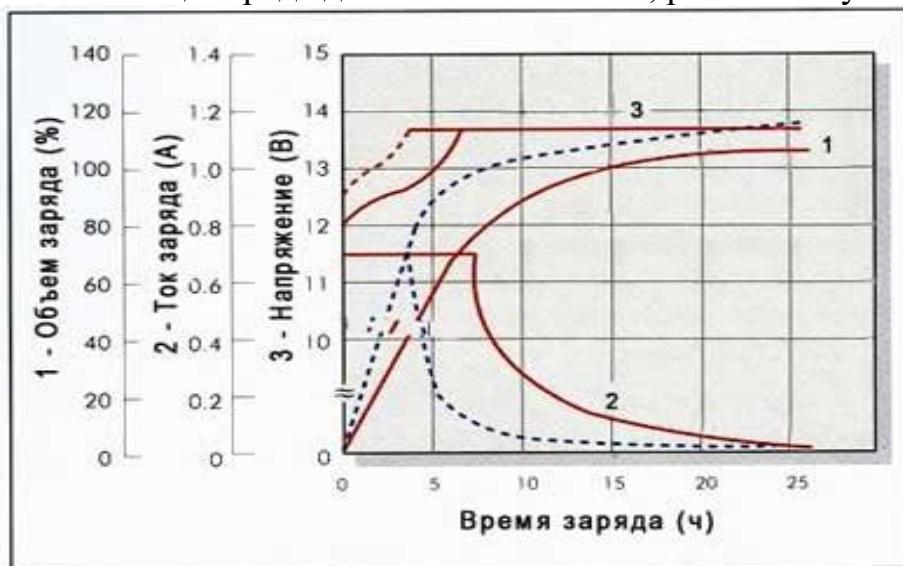


Рисунок A4.1 – Буферный режим

A4.2 Циклический режим

При циклическом использовании батареи требуется короткое время заряда и защита от чрезмерного заряда и разряда. Рекомендуется заряд постоянным повышенным напряжением 2.40-2.50 В/Эл. при температуре 25°C. Номинальный ток заряда устанавливается в пределах $0.1C_{\text{ном.}}$.

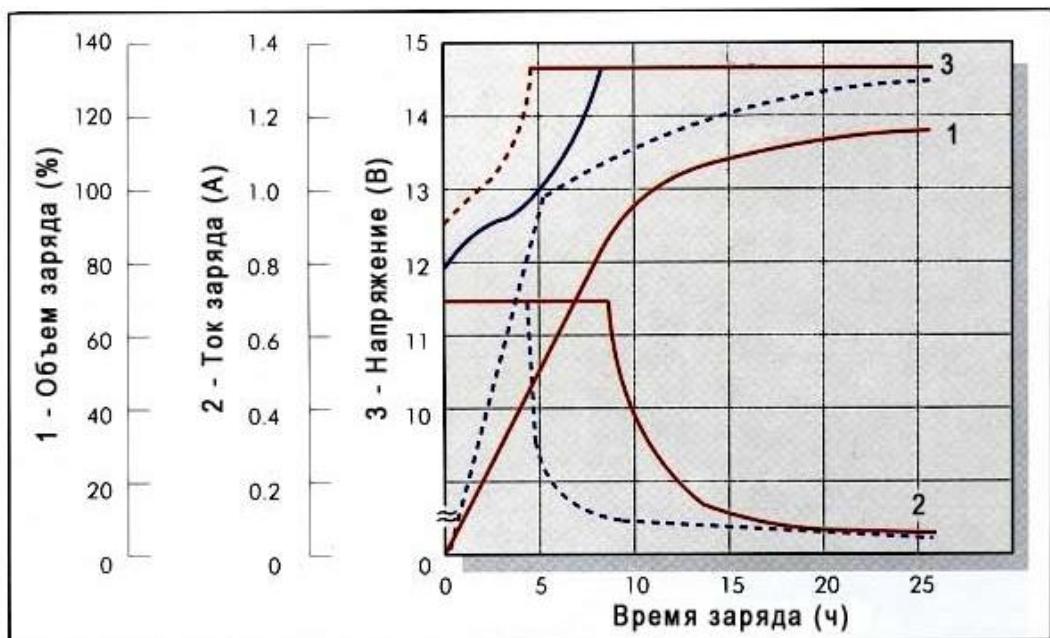


Рисунок А4.2 – Циклический режим

A4.3 Дополнительный заряд

При хранении батареи имеет место саморазряд, который зависит от температуры хранения. Чтобы восстановить ёмкость, потерянную вследствие саморазряда, необходимо провести дозаряд в соответствии с таблицами А3 и А4.

Таблица А3

| Температура хранения | Интервал времени дозаряда |
|----------------------|---------------------------|
| 20°С и ниже | Каждые 9 месяцев |
| 20-30°С | Каждые 6 месяцев |
| 30-40°С | Каждые 3 месяца |
| 40-50°С | Каждые 1.5 месяца |

Таблица А4

| Время хранения | Рекомендации по заряду |
|--|--|
| Менее чем 6 месяцев со дня изготовления или последнего заряда | Максимум 20 часов постоянным напряжением 2.4 В/Эл. |
| Менее чем 12 месяцев со дня изготовления или последнего заряда | Максимум 24 часов постоянным напряжением 2.4 В/Эл. |
| Менее чем 6 месяцев со дня изготовления или последнего заряда | Максимум 8 часов постоянным током 0.1Сном. (А) |
| Менее чем 12 месяцев со дня изготовления или последнего заряда | Максимум 10 часов постоянным током 0.1Сном. (А) |

A4.4 Восстановительный заряд

Восстановительный заряд необходим после глубокого разряда батареи, т.е. когда конечное напряжение батареи ниже предельно допустимого. В этом случае может сократиться срок службы батареи, поэтому необходим длительный восстановительный заряд. На первой стадии, напряжение батареи должно быть высоким пока величина тока мала в течение 0.5-2 часов, затем медленно увеличивается, преодолевая внутреннее сопротивление батареи.

A4.5 Выравнивающий заряд

При нормальной эксплуатации батареи WBR выравнивающий заряд не требуется. Однако бывают случаи «разброса» напряжения по элементам, входящих в батарею. В этом случае требуется выравнивающий заряд в соответствии с таблицей А5:

Таблица А5

| Напряжение, В/Эл | Время, Час |
|------------------|---------------|
| 2.25-2.27 | Не ограничено |
| 2.28-2.32 | 96...168 |
| 2.33-2.35 | 72...96 |
| 2.36-2.37 | 48...72 |

Не допускать превышения напряжения выше 2.37 В/Эл.

Начальный ток заряда

При заряде батареи постоянным напряжением, разряженная батарея принимает на начальной стадии заряда большой ток, который при продолжении заряда может привести к внутреннему разогреву батареи и её деформации. Поэтому необходимо ограничить зарядный ток до $0.3C_{\text{ном}}$. При этом необходимо контролировать и учитывать температуру заряда. При превышении температуры более 50°C заряд необходимо прекратить.

Влияние температуры на напряжение заряда

При увеличении температуры напряжение заряда должно быть меньше, чтобы избежать перезаряда; когда температура уменьшается, напряжение заряда необходимо увеличить, чтобы избежать недозаряда. Чтобы обеспечить оптимальный срок службы, рекомендуется использовать температурную компенсацию -3мВ/°C (при буферном режиме) и -5мВ/°C (при циклическом режиме). Точка отсчёта температурной компенсации 25°C. Рекомендуемые напряжения заряда в зависимости от температуры приведены в таблице А6.

Таблица А6

| Температурный диапазон, °C | -40°C...-25°C | -25°C...-10°C | -10°C...+10°C | +10°C...+35°C | +35°C...+60°C |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Напряжение, В/Эл. | 2,45 | 2,39 | 2,35 | 2,27 | 2,2 |

A5 Обслуживание батареи

Во избежание поверхностных токов утечки и связанной с этим опасности пожара следует содержать батарею в сухом и чистом состоянии.

Очищать батарею можно только ветошью, смоченной в чистой воде без применения моющих средств и растворителей. Следует избегать электростатических зарядов.

Ежедневно производить осмотр аккумуляторов и аккумуляторных батарей в целом на:

- отсутствие трещин на крышках и верхних кромках баков, состояние укупорки каждого аккумулятора, поджатие болтов межэлементных соединений, отсутствие окиси на болтах и межэлементных соединений;
- состояние деталей крепления аккумуляторов от вертикальных смещений;
- состояние оболочек кабелей в аккумуляторном помещении, их крепление в трассах, надёжность и исправность защитных кожухов;
- состояние и исправность светильников в аккумуляторном помещении.

Ежемесячно следует измерять и заносить в Аккумуляторный журнал:

- общее напряжение на батарее;
- напряжение на контрольных аккумуляторах;

– температуру поверхности бака контрольных аккумуляторов;

Каждые 12 месяцев следует:

1. Проверять соединители, стеллажи и работу вентиляции.

2. Измерять и заносить в Аккумуляторный журнал:

- общее напряжение на батарее;
- напряжение, температуру поверхности баков всех элементов (блоков);
- сопротивление изоляции аккумуляторной батареи.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЖУРНАЛ

| Дата и время контроля | Общее напряжение АКБ, В | Номер контрольных элементов | Измерительный параметр (ток, напряжение , плотность электролита и т.д.) | | | | | | Зарядное устройство (Время, час, параметры) | | | | Замечания, сведения о проведенных работах | Подпись ответственного лица | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---|-------|------------------------------|-------|-----------------|-------|---|--------------|--------------|--------------|---|-----------------------------|--|--|
| | | | Напряжение, В | | Плотность, г/см ³ | | Температура, °C | | Начало заряда | Сила тока, А | Конец заряда | Сила тока, А | | | | |
| | | | начало | конец | начало | конец | начало | конец | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |